



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**



WZWiK.341.11.2014.JRP-14
WŁOSZCZOWSKI ZARZĄD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

Włoszczowa 15.01.2015r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: wyjaśnienia na zapytania (2) do SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (mniejsza niż kwota 5 186 000 euro) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – roboty budowlane.

**Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków”
realizowane w ramach Projektu pn.**

**UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI
WŁOSZCZOWA**

**współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa,
działanie 1.1**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – roboty budowlane pn.: **Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków”** - numer ogłoszenia o zamówieniu w **BIP 421770-2014**, data zamieszczenia **30.12.2014 r.**, do Zamawiającego wpłynęły pytania wykonawców, na które udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

- **Pytania z dnia 08.01.2015r. o treści:**

Pytanie 1:

W punkcie VIII 1/d/c dopuszczacie Państwo lata obrotowe (2011-2013) czy można również wykazać przedział lat obrotowych (2012-2014)?

Odpowiedź 1:

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu punkt VIII 1.d) c) SIWZ Zamawiający dopuszcza Wykonawcę, który na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku wykaże, że:
- w ostatnich trzech latach obrotowych (2011-2013) lub (2012-2014), a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnął niżej wymienione wskaźniki udokumentowane na bazie sprawozdania jednostkowego.

Pytanie 2:

W związku z zapisem: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt VII 1 d) SIWZ mogą oni spełnić łącznie (z wyjątkiem warunku z pkt VII 1.d)c), który musi spełniać w całości, osobno każdy z wykonawców występujących wspólnie. Zwracamy uwagę, iż w przypadku warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt. 2-4 ustawy PZP nie ma wątpliwości, że konieczność ich spełnienia odnosi się do konsorcjum jako całości, nie zaś do jego poszczególnych członków. Wykazanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem kadrowym i technicznym oraz sytuacją

ekonomiczną i finansową podlega co do zasady sumowania i łącznej ocenie przez Zamawiającego. Oznacza to, że co do zasady Zamawiający nie może wymagać, aby warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione samodzielnie przez każdego z partnerów konsorcjum. Odmienna interpretacja może prowadzić do ograniczenia możliwości tworzenia konsorcjum, a ponadto doprowadziłaby do ograniczenia konkurencji poprzez zwężenie liczby podmiotów mogących brać udział w postępowaniu. W związku z tym wnosimy, aby każdy z punktów mógł zostać spełniony łącznie przez konsorcjum.

Odpowiedź 2:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt VIII 1 d) SIWZ mogą oni spełnić łącznie (z wyjątkiem warunku z pkt VIII 1.d)c, który musi spełniać w całości przynajmniej jeden z członków Wykonawców występujących wspólnie. Natomiast żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

Pytanie 3:

Prosimy o zamieszczenie wszystkich przedmiarów robót w plikach edytowalnych ath. W przypadku gdyby Zamawiający nie dysponował pozostałymi przedmiarami w wersji ath prosimy o rezygnację z obowiązku załączenia do oferty wraz z uproszczonym kosztorysem ofertowym zestawienia RMS oraz tabel elementów skalonych. Rozliczenie jest ryczałtowe i przy tego typu formie rozliczenia najczęściej tylko wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest załączyć kosztorysy wraz z zestawieniami RMS i tabelami elementów skalonych.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że po ponownej analizie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przy obowiązującym wynagrodzeniu ryczałtowym, nie wymaga przedstawienia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany przedstawić kosztorys wraz z zestawieniami RMS i tabelami elementów skalonych przed podpisaniem umowy.

W przypadku, jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie wymagał przedstawienia kosztorysu ofertowego w celu wyjaśnienia rażąco niskiej ceny konkretnej oferty.

Pytanie 4:

Pojawiają się rozbieżności co do terminu złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- W pkt 10 a SIWZ napisane jest „Do oferty należy dołączyć przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, uwzględniający roboty tymczasowe związane z zapewnieniem ciągłości pracy oczyszczalni podczas prac związanych z jej rozbudową i remontem (zał. Nr 14)”.
- W pkt 11 h SIWZ „h) wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty: - harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania zamówienia - uzgodniony z Zamawiającym”
- w pkt XX 3) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie załącznikiem do umowy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i konkretną odpowiedź czy harmonogram należy załączyć wraz z ofertą czy przed podpisaniem umowy.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wymaga złożenia przykładowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót do oferty, zgodnie z rozdziałem III. pkt. 10 ppkt a). Zamawiający wymaga, aby na etapie składania ofert Wykonawca zaznajomił się dokładnie z zakresem niezbędnych robót do wykonania podczas modernizacji oczyszczalni ścieków, uwzględniając wszystkie roboty tymczasowe, w tym przygotowanie odpowiednich

obejść lub instalacji zastępczych, umożliwiających utrzymanie wymaganych przez Zamawiającego procesów technologicznych związanych z zapewnieniem ciągłości pracy oczyszczalni podczas jej modernizacji.

Zgodnie z rozdziałem III pkt. 11 ppkt. h) oraz rozdziałem XX pkt. 3 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego.


Pytanie 5:

W projekcie wykonawczym AKPiA brakuje schematów montażowych szaf sterowniczych, szafy RG. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 5:

- System sterowania, monitoringu oraz wizualizacji składał się będzie z dwóch sterowników modułowych: PLC1- (sterownik nadrzędny) i PLC2 (sterownik obiektowy). Sterownik nadrzędny PLC1 wraz z systemem SCADA zamontowany zostanie w Dyspozytorni oczyszczalni w budynku socjalno-technicznym. Natomiast sterownik PLC2 (obiektyowy) znajdzie się w budynku rozdzielni RA obok reaktora biologicznego. Ze względu na redundancję (dodatkowe zabezpieczenie komunikacji), sterowniki połączone zostaną dwutorowym wielomodowym włóknem światłowodowym (GI) IEEE 802.3z w rurze ochronnej śr. 32 mm. Trasę złącza światłowodowego pokazano na rys.1 (poniżej). Nakłady związane z układaniem światłowodu podano w Kosztorysie poz. 9.2. Nie przewiduje się dodatkowych konwerterów pomiędzy sterownikami. Kable światłowodowe należy wprowadzić bezpośrednio na dedykowane moduły w sterownikach. Sterowniki wyposażone będą w porty ethernetowe za pomocą których połączone zostaną z systemem wizualizacji oraz z lokalnymi panelami dotykowymi. Dodatkowo należy doposażyć sterowniki w karty komunikacji szeregowej RS 485 z obsługą Modbus RTU. Za pomocą tej sieci odbędzie się komunikacja z elementami wykonawczymi oczyszczalni (przetwornice częstotliwości), aparatami pomiarowymi i innymi obiektami technologicznymi podanymi w proj. w p. AKPiA.

Dane zapisane w sterowniku PLC2 transmitowane będą do systemu nadrzędnego PLC1 z systemem SCADA. Dane muszą być zapisywane w karcie pamięci PLC1. W przypadku utraty komunikacji z systemem nadrzędnym, możliwa będzie analiza informacji na komputerze z wykorzystaniem danych zapisanych na karcie pamięci.

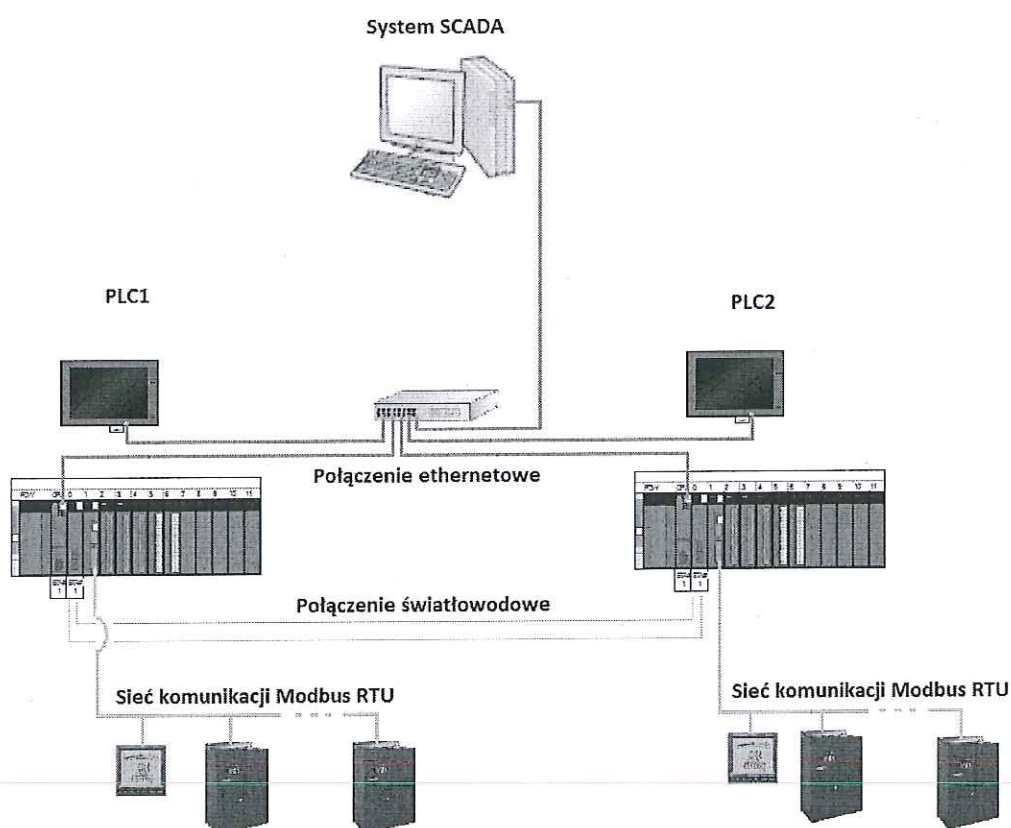

Zadaniem sterowników PLC jest m.in. optymalne sterowanie pracą oczyszczalni uzależnione od napływu ścieków. System ma analizować optymalne punkty pracy pomp i tak sterować pompami aby dla różnych napływów sposób sterowania był optymalny. Kolejną istotną cechą jaką powinny wyróżniać się zastosowane przetwornice częstotliwości jest wbudowany mechanizm optymalizacji zużycia energii. Dzięki zastosowaniu takiego mechanizmu (Optimum Excitation Control) można uzyskać oszczędności energii rzędu 10%. Możliwe jest to dzięki dostarczaniu do silnika ciągłego optymalnego strumienia magnetycznego. Przetwornice powinny posiadać funkcję samodiagnostyki z automatycznym ostrzeżeniem o zbliżającym się końcu trwałości kluczowych komponentów.

Zastosowane przetwornice częstotliwości powinny posiadać lokalny panel wyświetlający dane o prądzie, częstotliwości czy napięciu pracy.

Wszystkie urządzenia automatyki takie jak sterowniki PLC, przetwornice częstotliwości, panele dotykowe i oprogramowanie SCADA powinny pochodzić od jednego dostawcy. Ze względów funkcjonalnych wymaga się aby dostarczone urządzenia sterownicze były programowane z poziomu jednej platformy systemowej. Należy dostarczyć oprogramowanie / licencje dla dwóch stanowisk inżynierskich.

Oprócz opisanych powyżej niezbędnych funkcjonalności dostarczony sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania:

Panel dotykowy minimum 12" z wbudowanymi portami komunikacyjnymi RS232 i RS485, wbudowanym portem ethernetowym oraz USB do programowania. Minimalna rozdzielczość ekranu to 800x600 z matrycą kolorową TFT 65k kolorów. Zasilanie 24 VDC.

Sterownik PLC modułowy z minimalną ilością pamięci 40k kroków programu, z wbudowanym portem Ethernet, slotem na kartę pamięci i USB. Karta komunikacji Modbus RTU. Obsługa komunikacji Modbus TCP, karta komunikacji światłowodowej.

Minimalna ilość wejść cyfrowych 24 VDC: 64

Minimalna ilość wyjść cyfrowych 24 VDC : 16

Minimalna ilość wejść analogowych : 8

Przetwornice częstotliwości dedykowane do pomp, przeciążalność minimum 120% przez 60s, z wbudowaną funkcją optymalizacji zużycia energii elektrycznej, filtrem EMC co najmniej środowisko 2, wbudowany swobodnie programowalny sterownik PLC do programowania dodatkowych niezbędnych funkcji. Przetwornice powinny mieć możliwość doposażenia w co najmniej 2 opcjonalne karty komunikacji, lub dodatkowych wejść/wyjść.

Ze względu na szkodliwe warunki pracy wymagane jest aby główne elementy sterownicze tj. sterownik PLC, panel dotykowy oraz falowniki były zabezpieczone dodatkowo (podwójne lakierowanie elektroniki).

- Schematy rozdzielnic RA przedstawiono w projekcie elektrycznym na rys.2-6, rozmieszczenie szaf wraz z wymiarami podano na rys. 9, natomiast elewacje na rys. 13
 - a) Oświetlenie awaryjne min 3h pomieszczeń należy zamontować w:
 - rozdzielniczy głównej
 - dyspozytorni
 - agregatowni
 - stacji dmuchaw
 - rozdzielnia RA
 - komorze krat
- Łącznie szt. 6 natomiast w Kosztorysie zamieszczono –pomyłkowo- szt. 2
- We wszystkich obiektach oczyszczalni należy stosować korytka kwasoodporne. Wewnątrz budynków – siatkowe. Natomiast na obiektach, w przestrzeni otwartej – pełne.

• Pytania z dnia 09.01.2015r.o treści:

Pytanie 1:

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 1 z dnia 08.01.2015r. dotyczącą spełnienie warunku udziału w postępowaniu pkt VIII 1.d) c, w której Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który wykaże, że w 2011 r. osiągnął płynność finansową na poziomie wartości

niemniejszej niż 1,27 i wskaźnik zadłużenia długoterminowego na poziomie wartości nie większej niż 0,30, zwracam się z prośbą o wyjaśnienia czy poprzez powyższą odpowiedź Zamawiający zmienił warunek co do wymaganej płynności finansowej za 2011 r. z wartości nie mniejszej niż 1,4 na wartość nie mniejszą niż 1,27? Czy Wykonawca, który wykaże płynność finansową za 2011r. o wartości nie mniejszej niż 1,27 spełnia wymagania posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej? Jeżeli tak, proszę o modyfikację treści Ogłoszenia oraz SIWZ w powyższym zakresie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający zmienił warunek co do wymaganej płynności finansowej z poziomu wartości nie mniejszej niż 1,4 na poziom wartości nie mniejszej niż 1,20 w ostatnich latach obrotowych (2011-2013) lub (2012-2014) a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnął niżej wymienione wskaźniki udokumentowane na bazie sprawozdania jednostkowego.

Natomiast wskaźnik zadłużenia długoterminowego będący stosunkiem zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego Zamawiający pozostawia na poziomie wartości nie większej niż 0,30 w ostatnich latach obrotowych (2011-2013) lub (2012-2014).

Powyższe wskaźniki winny być spełnione dla każdego roku obrotowego osobno.

Pytanie 2:

1.W związku z obszernością tematu i dokumentów jakie należy załączyć do oferty oraz okresem świątecznym i związaną z nią dłuższą przerwą w pracy (31.12-07.01) zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny – do dnia 10.02.2015 r.

Odpowiedź 2:

Zostaje przesunięty termin składania ofert do dnia 05.02.2015 r.

Pytanie 3:

Prosimy o rezygnację z konieczności załączania do oferty kosztorysów. Przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia, gdzie wysokość wynagrodzenia zostaje określona „ w kwocie absolutnej za realizację całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego przez zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, [...] bez znaczenia dla treści oferty wykonawcy pozostaje sposób obliczenia ceny ofertowej, a co za tym idzie, nie znajduje co do zasady uzasadnienia przedstawienie przez wykonawców kosztorysów ofertowych” (zgodnie z : „Odpowiedź prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację nr 14147 w sprawie prawidłowości postępowania zamawiającego w przypadku braku kosztorysu ofertowego”).

W związku z powyższym prosimy o rezygnację z konieczności załączania kosztorysów do oferty oraz określenia wymogu przedstawienia kosztorysów przed podpisaniem umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Odpowiedź 3:

Patrz odpowiedź na pytanie 3 z dnia 08.01.2015r.

Pytanie 4:

1.Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego części rysunkowej projektu branży drogowej, w oparciu o którą Oferenci będą mogli przygotować własny przedmiar i kalkulacje służące wycenie inwestycji.

Odpowiedź 4:

Rysunki projektowe branży drogowej zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w pliku *Rysunki_drogi_wewnętrzne*.

Pytanie 5:

Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów przetargowych określających zakres i wymagania przedmiotu zamówienia (w paragrafach 1. i 22. Umowy podano odmienną kolejność).

Odpowiedź 5:

Obowiązująca hierarchia ważności dokumentów przetargowych określających zakres i wymagania przedmiotu zamówienia :

- a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- b) Umowa o roboty budowlane;
- c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWOiR (w zakresie dotyczącym zamówienia);
- d) Dokumentacja projektowa;
- e) Przedmiar robót;
- f) Oferta przetargowa.

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku zastosowania armatury i urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową nie jest wymagane załączanie do oferty przetargowej wypełnionego Załącznika nr 13.

Odpowiedź 6:

Zamawiający wymaga załączania do oferty przetargowej wypełnionego Załącznika nr 13, z określeniem potwierdzenia w wersji uproszczonej, że wymagane urządzenia technologiczne i armatura spełniają wymagane parametry określone w STWOiR.

Pytanie 7:

W związku z tym, że ceną oferty jest kwota ryczałtowa prosimy o odstąpienie od konieczności załączania do oferty przetargowej kosztorysu ofertowego (i zestawień) sporządzonych na podstawie przedmiarów Zamawiającego.

Odpowiedź 7:

Patrz odpowiedź na pytanie 3 z dnia 08.01.2015r.

Pytanie 8:

Proszę o potwierdzenie, że do oferty przetargowej nie należy dołączać Harmonogramu realizacji, a jedynie do Umowy po wygraniu przetargu.

Odpowiedź 8:

Patrz odpowiedź na pytanie 4 z dnia 08.01.2015r.

Pytanie 9:

Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi stwierdzamy, że zaproponowany przez Państwa termin składania ofert na dzień 23.01.2015r uniemożliwia nam złożenie rzetelnej, satysfakcjonującej jakościowo i cenowo oferty.

Z wyznaczonego przez Państwa czasokresu na przygotowanie oferty musimy wyłączyć okres noworoczny i świąteczny w dniach od 1.01 do 6.01.2015r związany z urlopami w firmach, w którym to okresie kontakt z dostawcami, producentami urządzeń jest utrudniony a czasami wręcz niemożliwy.

Aby spełnić wszystkie Państwa oczekiwania, wymagania techniczne i złożyć profesjonalną ofertę, prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 13.02.2015r

Uprzejmie prosimy o zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź 9:

Patrz odpowiedź na pytanie 2 z dnia 09.01.2015r.

- **Pytania z dnia 13.01.2015r.o treści:**

Pytanie 1:

Zgodnie z wymogami SIWZ pkt. VIII 1.d ppkt. c Zamawiający na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wymaga od Wykonawców wykazania, że „(.....) w ostatnich trzech latach obrotowych (2011-2013), a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, osiągnęli niżej wymienione wskaźniki udokumentowane na bazie sprawozdania jednostkowego:

- płynność finansowa będąca stosunkiem bieżących aktywów obrotowych do bieżących zobowiązań krótkoterminowych na poziomie wartości nie mniejszej niż 1,4

- wskaźnik zadłużenia długoterminowego będący stosunkiem zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego – na poziomie wartości nie większej niż 0,30.

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek dotyczący wskaźników finansowych musi spełniać w całości, osobno każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

Mając na uwadze brzmienie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców” zwracamy się z prośbą o modyfikację SIWZ poprzez:

- a. skorygowanie wskaźnika płynności finansowej do poziomu nie mniejszego niż 1,09. W naszej opinii wartość ustalona przez Zamawiającego na poziomie 1,4 dla branży budowlanej, która w ostatnich 3 latach przeżywała niemałe problemy jest zbyt wygórowana (według raportu Domu Maklerskiego PKO BP średnie wskaźniki płynności bieżącej dla grupy Robót związanych z budową inżynierii lądowej i wodnej wynosiły w latach 2011, 2012, 2013 odpowiednio 1,22; 1,05; 1,19), a wartość tego wskaźnika nie mniejsza niż 1,09 jest wystarczająca i zabezpieczająca interesy Zamawiającego;
- b. wykreślenie zapisu, który zastrzega, iż wskaźniki finansowe musi spełnić każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawca informuje, iż tak sprecyzowany zapis w diametralny sposób ograniczy dostęp potencjalnych Wykonawców do ubiegania się o uzyskanie zamówienia. Uważamy, że udokumentowanie wskaźników przez jednego z Wykonawców w zupełności zabezpieczy interesy Zamawiającego.

Odpowiedź 1:

- a. Zamawiający zmienił warunek co do wymaganej płynności finansowej z poziomu wartości nie mniejszej niż 1,4 na poziom wartości nie mniejszej niż 1,20 w ostatnich latach obrotowych (2011-2013) lub (2012-2014), a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnął niżej wymienione wskaźniki udokumentowane na bazie sprawozdania jednostkowego.
- b. Patrz odpowiedź na pytanie 2 z dnia 08.01.2015r.

Pytanie 2:

Prosimy o zamieszczenie wszystkich przedmiarów robót w plikach edytowalnych ath. W przypadku gdyby Zamawiający nie dysponował pozostałymi przedmiarami w wersji ath prosimy o rezygnację z obowiązku załączenia do oferty wraz z uproszczonym kosztorysem ofertowym zestawienia RMS oraz tabel elementów skalonych. Rozliczenie jest ryczałtowe i przy tego typu formie rozliczenia najczęściej tylko wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest załączyć kosztorysy wraz z zestawieniami RMS i tabelami elementów skalonych.

Odpowiedź 2:

Patrz odpowiedź na pytanie 3 z dnia 08.01.2015r.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. a/a

PREZES ZARZĄDU

Henryk Kuczmarski

april 17